

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «СТРОЙТЕСТ»

зарегистрирована

ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
РОСС RU.32939.04НЦМ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32939.ПР.Н02640

Срок действия с 20.07.2026 по 19.07.2029

№ 0117648

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Рег. № РОСС RU.32939.ОС.ПР.01

Центр подтверждения соответствия «СибСтройСтандарт»

Россия, 630052, город Новосибирск, улица Троллейная, дом 87, корпус 3

Телефон: (383) 3477072, E-mail: sibstroystandart_nsk@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Щебень и песок из отсевов дробления автоклавного газобетона

выпускаемые по СТО 83524172-01-2014

Серийный выпуск

код ОК

08.12.13.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 83524172-01-2014 ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ

АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА. Технические условия

код ТН ВЭД

6806 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Саянскгазобетон» (ООО «СГБ»)

Россия, 666301, Иркутская область, город Саянск, квартал 186 (Промышленный узел, промплощадка тер.), строение 12

ИНН 3814018958

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Саянскгазобетон» (ООО «СГБ»)

Россия, 666301, Иркутская область, город Саянск, квартал 186 (Промышленный узел, промплощадка тер.), строение 12

Телефон: 8 (3952) 211730, 211733; E-mail: info@td-sibvinyl.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № СТ153/2026 от 26.06.2026 Испытательной лаборатории «СибТест»

Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский Центр Сертификации и Маркетинга», город Новосибирск, № РОСС RU.32939.ИЛ.ПР.01.

Акта о результатах анализа состояния производства от 01.07.2026.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 1с.



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
Подпись

А.А. Быков

инициалы, фамилия

О.В. Леонтьева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



630052, РОССИЯ, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Троллейная, дом 87, корп. 3, пом. 4А. тел. +7(383) 347-7072

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательной лаборатории

ИЛ «СибТест» ООО «НЦСМ»

И.Н. Попков .

« 26 » июня 20 26 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ СТ153/2026 от « 26 » июня 20 26 г.

Заказчик:	Общество с ограниченной ответственностью «Саянскгазобетон», Россия, 666301, Иркутская область, город Саянск, квартал 186 (Промышленный узел, промплощадка тер.), строение 12		
Основание для проведения испытаний:	Направление от 08.05.2026		
Объект испытаний:	Щебень и песок из отсевов дробления автоклавного газобетона		
Маркировка ИЛ:	ИЛ-1217		
Описание, состояние и идентификация образцов:	Маркировка ИЛ	Наименование объекта испытаний (измерений)	Результаты идентификации объекта испытаний
	ИЛ-1217/1	Песок газобетонный М700 0-5 СТО 83524172-01-2014	Проба без видимых примесей и загрязнений, упаковка – п/э мешки без повреждений.
	ИЛ-1217/2	Щебень газобетонный М400 10-20 СТО 83524172-01-2014	Проба без видимых примесей и загрязнений, упаковка – п/э мешки без повреждений.
Место проведения испытаний:	Россия, 630052, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Троллейная, дом 87, корпус 3, помещение 4А		
Акт приема образцов:	1217 от 13.05.2026		
Условия проведения испытаний:	Температура (+20,8...+21,3)°С, влажность (55,7...56,4)%.		
НД на метод испытания:	ГОСТ 9758-2012, ГОСТ 7076-99		
Средства измерений и испытательное оборудование:	набор сит КП-131, зав. № 188, сертификат калибровки № ДРФ.Р 54339-25 от 23.09.2025 до 22.09.2026 пресс гидравлический ПСУ-50, инв. № 114, свидетельство о поверке № С-ГЦЧ/13-02-2026/504479006 от 13.02.2026, до 12.02.2027 весы лабораторные электронные ВЛТЭ-5100, зав. № G30-013, свидетельство о поверке № С-ДВ3/23-09-2025/467055744 от 23.09.2025, до 22.09.2026 камера морозильная КМД-0,15, зав. № 121630, протокол аттестации № 54331 от 23.09.2025 до 22.09.2026 измеритель комбинированный Testo 410-2, зав. № 38576785/901, свидетельство о поверке № С-ДТЖ/18-05-2026/527046062 от 18.05.2026 до 17.05.2027 шкаф сушильный ГП-20 МО, зав. № 191, протокол аттестации № 54334 от 23.09.2025 до 22.09.2026 лупа измерительная ЛИ-3-10х, рег. № 585, свидетельство о поверке № С-АК3/07-10-2025/472373517 от 07.10.2025 до 06.10.2027 штангенциркуль с отсчетом по нониусу торговой марки «GRIFF», ИЦ-I-125, зав. № 18046571, свидетельство о поверке № С-АК3/19-05-2026/527806564 от 19.05.2026, до 18.05.2027		
Дата проведения испытаний:	13.05.2026-26.06.2026		

Результаты испытаний приведены в Приложении № 1 к данному протоколу испытаний.

Настоящие результаты испытаний относятся только к обозначенным конструкциям (образцам).


Протокол может быть воспроизведен только полностью и только с разрешения ИЛ «СибТест» ООО «НЦСМ».

Результаты испытаний

Маркировка ИЛ	Маркировка заказчика	Измеряемый показатель, ед. изм.		Нормативное значение по СТО 83524172- 01-2014	Результат испытаний (измерений)		Примечание
					Фактическое значение	Среднее значение	
ИЛ-1217/1	Песок газобетонный М700 0-5 СТО 83524172-01- 2014	Зерновой состав: полный остаток на ситах с размером отверстий, % по объему	5,0 мм	от 0,0 до 10,0	3,2 3,7	3,5	
			2,5 мм	от 15,0 до 35,0	22,4 21,8	22,1	
			1,25 мм	от 30,0 до 50,0	41,0 41,6	41,3	
			0,63 мм	от 40,0 до 65,0	56,2 61,1	58,7	
			0,315 мм	от 65,0 до 90,0	87,4 87,3	87,4	
			0,16 мм	от 90,0 до 100,0	92,6 94,4	93,5	
		Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм определяемых как частный остаток прохода через сито с размером отверстий 0,16 мм, % по объему		не более 10,0	7,2 5,0	6,1	
		Насыпная плотность в сухом состоянии, кг/м³		св. 600 до 700 включ.	624 631	628	М700
		Влажность, %		не более 35,0	21,7 22,1	21,9	
		Теплопроводность, Вт/(м·К)		-	0,14 0,14 0,14	0,14	в сухом состоянии
		Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: - 226Ra - 232Th - 40K		-	14,8±6,4 4,3±5,7 311,0±101,0	-	

Исполнитель

Приманчук С.С.

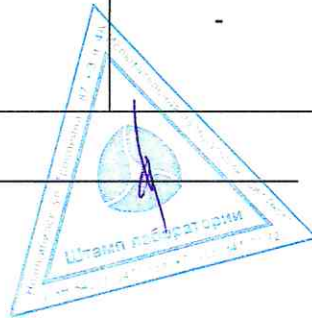


Результаты испытаний

Маркировка ИЛ	Маркировка заказчика	Измеряемый показатель, ед. изм.		Нормативное значение по СТО 83524172- 01-2014	Результат испытаний (измерений)		Примечание
					Фактическое значение	Среднее значение	
ИЛ-1217/2	Щебень газобетонный М400 10-20 СТО 83524172- 01-2014	Зерновой состав: полный остаток на ситах с размером отверстий, % по массе	40,0 мм	не допускается	0,0 0,0	0,0	
			20,0 мм	до 10,0	4,8 5,3	5,1	
			10,0 мм	от 85,0 до 100,0	87,4 86,5	87,0	
		Насыпная плотность в сухом состоянии, кг/м³		св. 350 до 400 включ.	362 357	360	М400
		Влажность, %		не более 35,0	24,7 24,7	24,7	
		Прочность при сдавливании цилиндре, МПа		св.0,5 до 0,6 включ.	0,50 0,52	0,51	Марка по прочности П50
		Морозостойкость. Потеря массы, %		не более 8,0	5,9 6,4	6,2	Марка по морозостойкости F15
		Водопоглощение, % по массе		не более 80,0	66,3 65,0	65,7	
		Коэффициент размягчения		не менее 0,75	0,87	-	
		Теплопроводность, Вт/(м·К)		-	0,22 0,23 0,22	0,22	в сухом состоянии
		Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: - 226Ra - 232Th - 40K		-	14,8±6,4 4,3±5,7 311,0±101,0	-	

Исполнитель

Приманчук С.С.

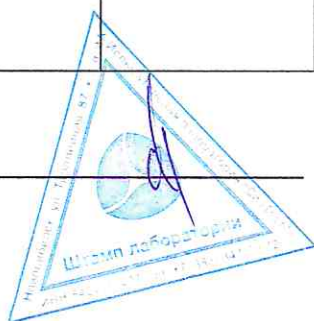

Протокол испытаний на 3-х (трех) листах.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ